

ZAKŁAD KOMINIARSKI „KOL-KOMIN”

Rafał Lipski

51-660 Wrocław ul. Sempolowskiej 5, tel. 506-078-924

Wrocław 2020-02-26

Opinia Nr 44/2020

W wyniku przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo – wentylacyjnych w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Prądyńskiego 1A m. 18

użytkowanym przez

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

.....**RAFAŁA LIPSKIEGO**.....w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączeń
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Kanał(y) kominowy(e) Nr**2**.....(patrz szkic na odwrocie) odpowiada(ją) wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ...może być .. przeznaczony(e) do podłączenia :

Kanał kominowy murowany nr **2 (0,14 x 0,2 m)** drożny 21 mb – proponowany do podłączenia :

A – Kotła C.O. – gaz z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu kuchni- wkład Ø 80 mm

B – Wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni (przestrzeń wokół wkładu)

Kanał kominowy murowany nr **5 (0,14 x 0,2 m)** drożny - istniejąca wentylacja wywiewna projektowanej łazienki.

Zalecenia :

Kanał kominowy nr **2** zabezpieczyć wkładem ze stali kwasoodpornej Ø 80 mm .

Powietrze do spalania doprowadzić z zewnątrz.

Na wylocie kanału nr **5** zamontować nasadę typu TURBO - VENT.

Po wykonaniu w/w zaleceń zgłosić do kontroli.

Opinia sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 z 2002r poz. 690 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych . (Dz. U. Nr 74 z 1999 r. poz. 836)


Opinie sporządzono w**2**.....egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym wyżej wymienionego i Zakładu Kominiarskiego

UPRAWNIONY
Mistrz Kominiarski

Rafał Lipski
Nr ewidencyjny 6621

„KOL-KOMIN” - Rafał Lipski
ul. Sempolowskiej 5, 51-660 Wrocław
NIP 833-126-20-28, REGON 020680456
tel. 506 078 924

SZKIC ORIENTACYJNY

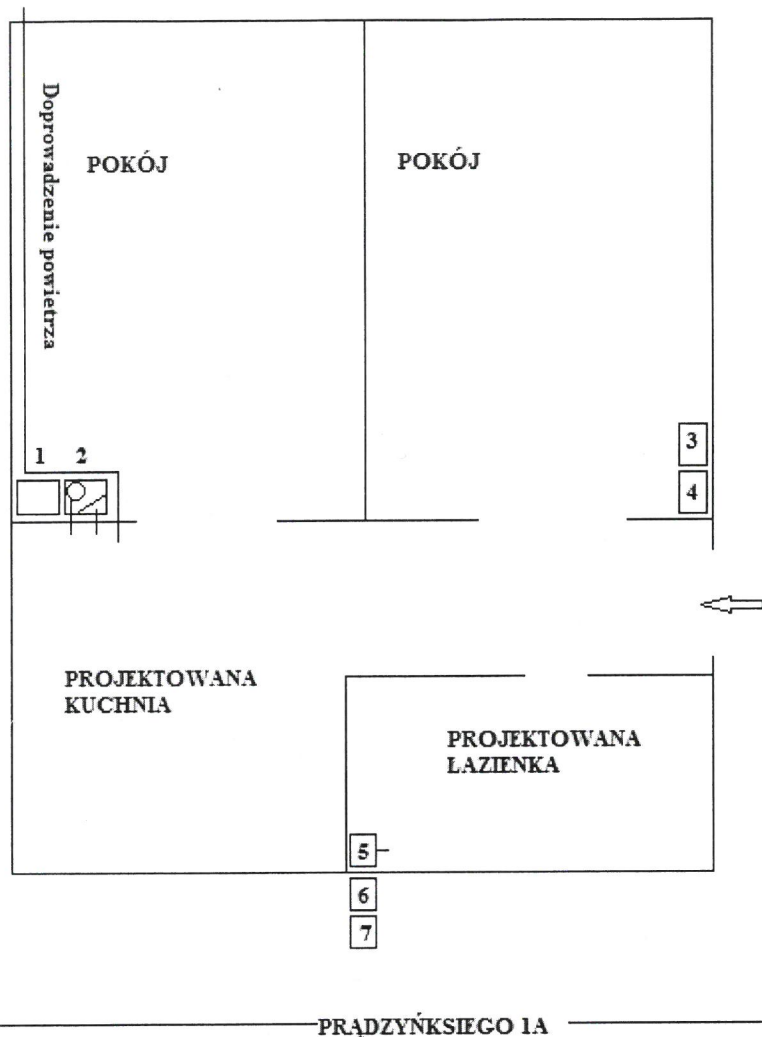

1 Piec kaflowy m. 6, 22

2 Proponowany do podłączenia :

A – kotła C.O. – gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni m. 18

B - wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni m. 18

3 Wentylacja kuchni m. 10 , okap m. 22

4 Kocioł C.O. -gaz - kuchnia m. 10

5 Wentylacja wywiewna łazienki m. 6, 10, 18

6 Kocioł C.O. -gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience m. 1 + wentylacja wywiewna łazienki m. 1(przestrzeń wokół wkładu)

7 Wentylacja wywiewna kuchni m. 5, 9, 17, 21

"KOL-KOMIN" - Rafał Lipski
ul. Sempołowskiej 5, 51-660 Wrocław
NIP 833-126-20-28, REGON 020680456
tel. 506 078 924

UPRAWNIONY
Mistrz Kominarski

Rafał Lipski
Nr ewidencyjny 6621